

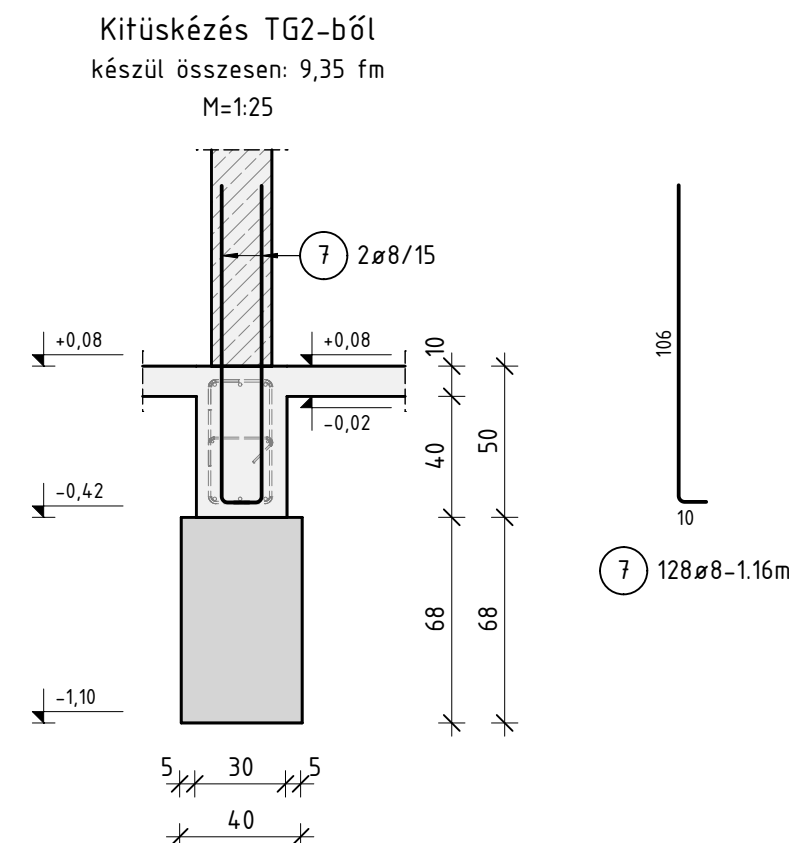
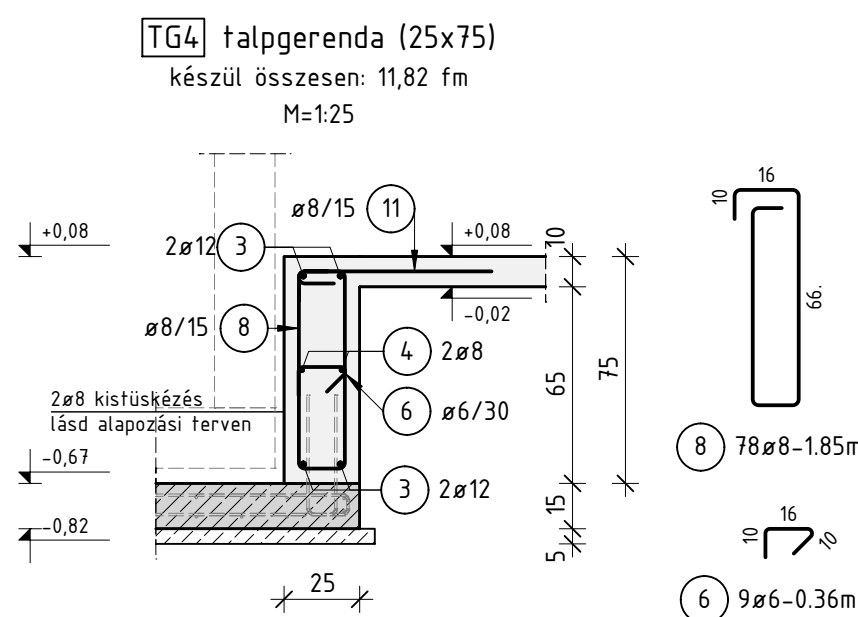
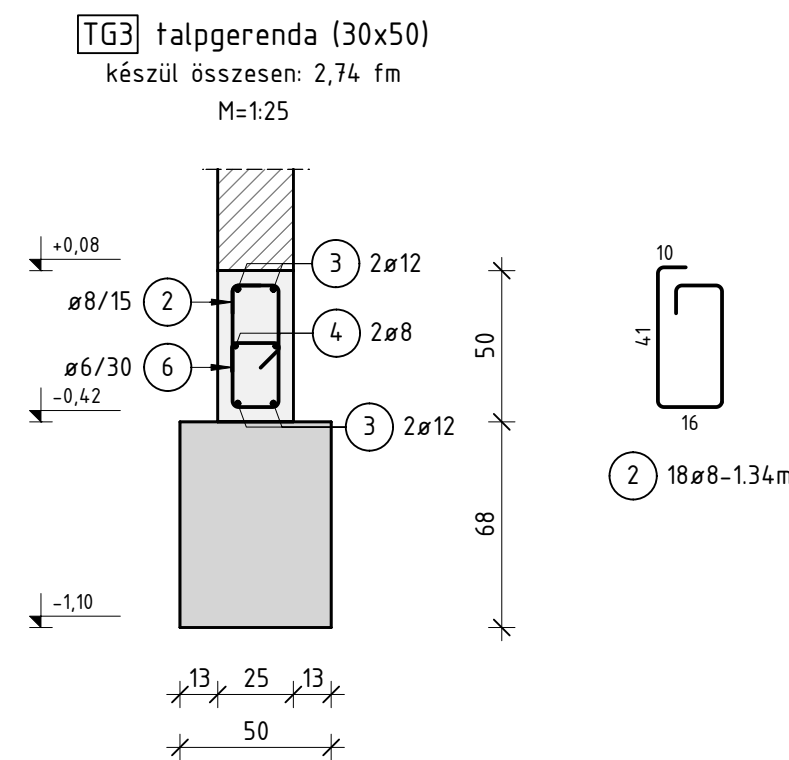
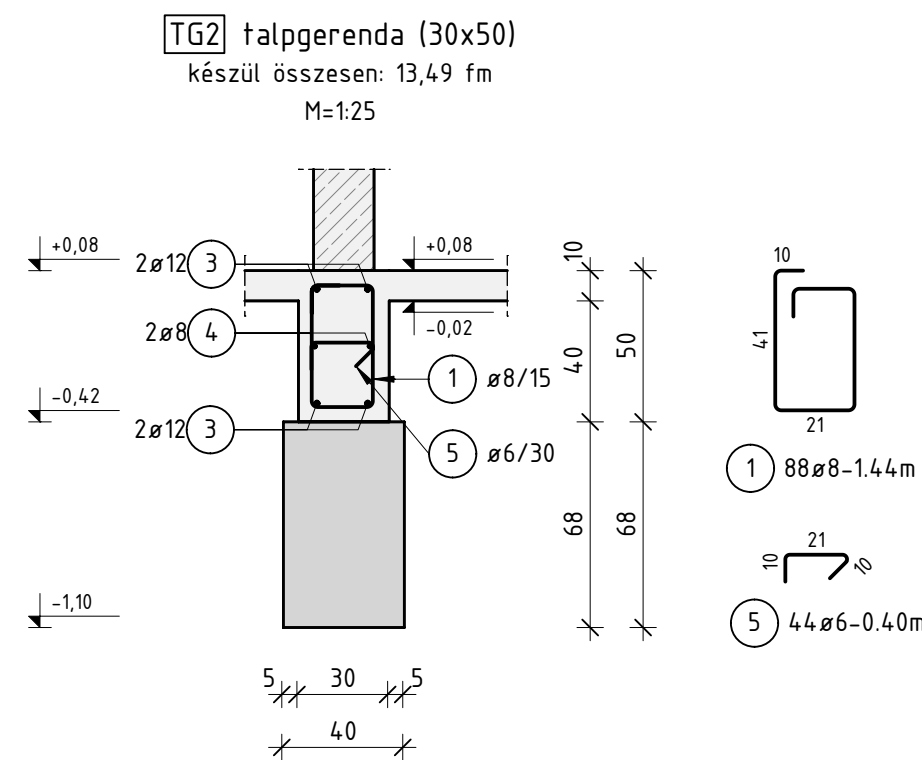


10 $\varnothing 8 / \text{fm} = 1326.04 \text{m}$
egysíkú hálóvasalás



11 $318 \varnothing 8 - 0.80 \text{m}$
peremvasalás

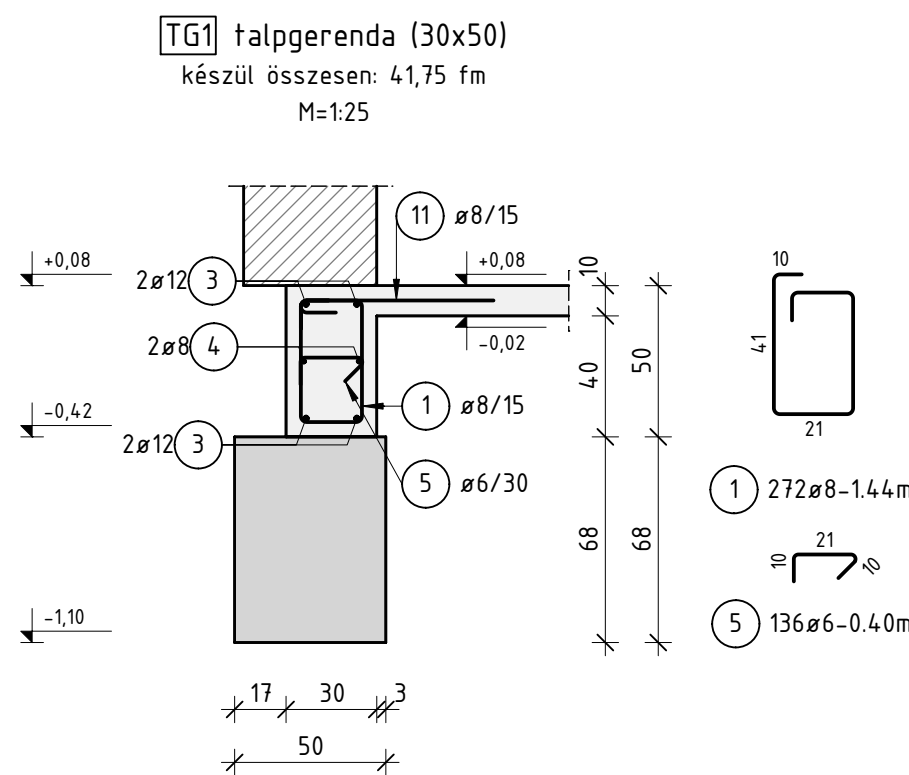

"S" részlet
Saroktoldó vasalás
készül: 7 helyen
M=1:25

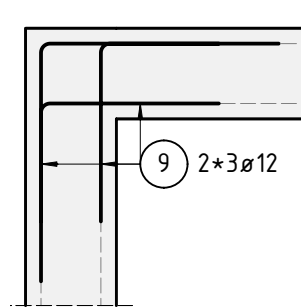

"T" részlet
Haránttoldó vasalás
készül: 8 helyen
M=1:25

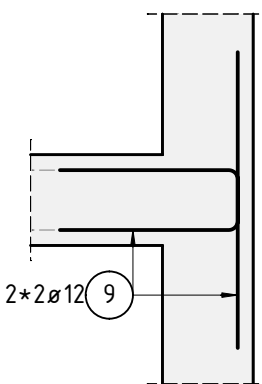

Betonacél lista

pozíció	db	\varnothing	hossz/db [m]	acélminőség	Kódázott hajlítási alak (nem arányos)	összhossz [m]	tömeg [kg]
1	360	8	1.44	B 500		518.40	204.77
2	18	8	1.34	B 500		24.12	9.53
3	1	12	fm	B 500		314.73	279.48
4	1	8	fm	B 500		157.37	62.16
5	180	6	0.40	B 240		72.00	15.98
6	9	6	0.36	B 240		3.24	0.72
7	128	8	1.16	B 500		148.48	58.65
8	78	8	1.85	B 500		144.30	57.00
9	74	12	1.20	B 500		88.80	78.85
10	1	8	fm	B 500		1326.04	523.79
11	318	8	0.80	B 500		254.40	100.49

B 240 16.70
B 500 1374.72
1391.42 kg

Betonacél lista

pozíció	db	\varnothing	hossz/db	$\varnothing 6$	$\varnothing 8$	$\varnothing 12$
1	360	8	1.44		518.40	
2	18	8	1.34		24.12	
3	1	12	fm			314.73
4	1	8	fm		157.37	
5	180	6	0.40	72.00		
6	9	6	0.36	3.24		
7	128	8	1.16		148.48	
8	78	8	1.85		144.30	
9	74	12	1.20			88.80
10	1	8	fm		1326.04	
11	318	8	0.80		254.40	
hossz átmérőnként (m)			75.24	2573.11	403.53	
fm tömeg átmérőnként (kg/fm)			0.222	0.395	0.888	
tömeg átmérőnként (kg)			16.70	1016.38	358.33	
össztömeg				1391.41 kg		


Megjegyzések:

- A tervtől eltérni csak statikus tervező engedélyével lehet!
- Méretek a helyszínen ellenőrizendők!
- Az aljzatlemez alatt min. 23 cm tömörített homokos kavics ágyazatot kell készíteni!
- A talajon fekvő vasbeton szerkezetek alatt min. 5 cm szerszobetonot kell készíteni.
- A zsaluzási munkák megkezdése előtt a szakági terveket egyeztetni kell.
- Eltérés esetén tervezőket értesíteni kell!
- A munkák során a vonatkozó baleset- és munkavédelmi előírásokat be kell tartani!

Anyagminőségek:

Betonacél minőség:	B500 ($\varnothing 8$ -tól) B240 ($\varnothing 6$)
Betonminőség:	Sávalapok: C35/45-XC4, XA3-32-F2 Alaptestek: C35/45-XC4, XA3-24-F3 Lemezalap: C35/45-XC4, XA3-16-F3 Medence: C30/37-XC4, XV1-16-F3 Talpgerenda és vasalt aljzat: C35/45-XC4, XA3-16-F3 Falak, koszorúk: C30/37-XC2-16-F3 Szerszobeton: C12/15-XN-8-F1

Betonfedés:	Alaptestek: 5,00 cm Lemezalap: 3,50 cm Medence: 3,50 cm Talpgerenda: 4,50 cm Falak, koszorúk: 2,50 cm
-------------	---



VÁZTERV MÉRNÖK IRODA KFT.

6723 SZEGED, DANKÓ PISTA U. 3/A
tel.: 62/540-920, 62/540-921
e-mail: vazterv@vazterv.hu
fax: 62/468-269

Ez a terv a VÁZTERV Kft. szellemi tulajdona, melynek védelmét a törvény biztosítja!					
Munka megnevezése:	SZEGEDI VADASPARK "TÁPÍRHÁZ" KIVITELI TERVE				
Építési helyszín:	Szeged, Cserepes sor 47.	Rajz megnevezése:	TALPGERENDA ÉS PADLÓTERV		
Építendő:	Szegedi Vadaspark Nonprofit Kft.	Méretarány:	1:50, 1:25		
Tervező:	Inokai Zsolt	Takács Péter	VT-014-2017	Rajzszám:	S-02
Szerkesztő:	Szabó Tamás	Takács Péter		Dátum:	2017. január 27.
Ellenőrző:				Revizió:	0